


Montaje de la unidad de extensión

Unidad de extensión TELE

Instrucciones de uso



Ref. MTN573998




PELIGRO

Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Puede haber tensión en las salidas, aun estando desconectada la unidad de extensión. Siempre que vaya a realizar trabajos en consumidores conectados, desconéctelos de la tensión por medio del fusible preconectado.

- ① Instale el cableado de la unidad de extensión dependiendo del uso que le quiera dar (véanse también las instrucciones de uso de la unidad principal):

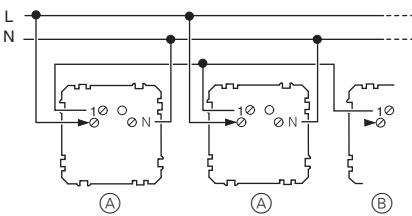

(A) Unidad de extensión TELE
(B) Unidad principal


i Es necesario un conductor neutro.

PRECAUCIÓN

Las clavijas se pueden deformar.

Las clavijas de la parte trasera de la placa sensora se pueden deformar si se doblan. Por ello, conecte siempre la placa sensora de forma recta.

- ② Monte la unidad de extensión:

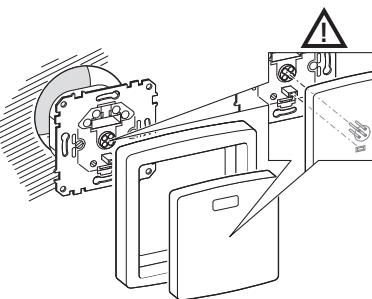

Datos técnicos

Tensión de alimentación: 230 V CA, 50 Hz

Características de potencia: Fusible electrónico

Cómo completar la unidad de extensión

Complete la unidad de extensión con un marco y

- Placas sensoras TELE (ref. MTN5779.., MTN5703.., MTN5709..)


O bien

- Control electrónico simple (ref. MTN569090) y placa sensora de cristal (ref. MTN569x..).

Instalar o mecanismo

Módulo adicional de telecomutação

Instruções de utilização



Art.-n.º MTN573998




PELIGRO

Perigo de morte devido a corrente eléctrica.

Mesmo com o mecanismo desligado, pode existir tensão nas saídas. Ao trabalhar com consumidores ligados, isolá-los sempre da tensão através do fusível ligado a montante.

- ① Ligar os cabos do mecanismo para a aplicação pretendida (ver também as instruções de utilização da unidade principal):

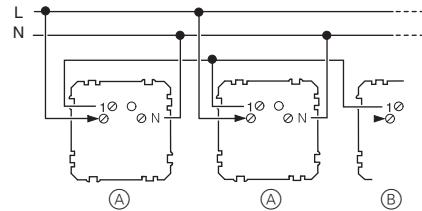

(A) Módulo adicional de telecomutação
(B) Unidade principal


i É necessário um condutor neutro.

CUIDADO

Deformação dos pinos de contacto.

Os pinos de contacto no lado de trás da tecla sensora podem deformar-se ao serem encaixados com muita força. Por isso, colocar a tecla sensora sempre o mais a direito possível.

- ② Instalar o mecanismo:

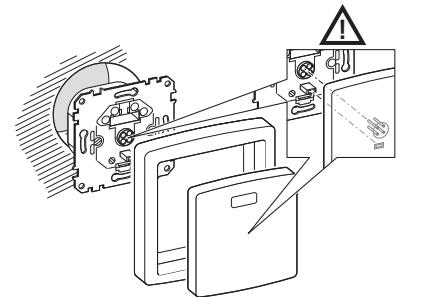

Informação técnica

Tensão de rede: AC 230 V, 50 Hz

Características do desempenho: Fusível electrónico

PRECAUCIÓN

El dispositivo puede sufrir daños.

No conecte la unidad de extensión a un dimmer

capacitivo, ya que sufriría daños.

i A una unidad principal se pueden conectar, como

máximo, 10 unidades de extensión.

Schneider Electric Industries SAS

En caso de preguntas técnicas, póngase en contacto

con el servicio de atención al cliente central de su país.

www.schneider-electric.com

Debido al continuo perfeccionamiento de las normas y los materiales, los datos técnicos y las indicaciones referentes a las dimensiones no tendrán validez hasta que no las confirmen nuestros departamentos técnicos.

Schneider Electric Industries SAS


No caso de questões técnicas queira contactar o serviço central de assistência ao cliente no seu país.

www.schneider-electric.com

Devido ao desenvolvimento permanente das normas e dos materiais, os dados técnicos e as indicações relativamente às dimensões só são válidos após uma confirmação por parte dos nossos departamentos técnicos.

**Mécanisme auxiliaire à télécom-
mande**

Notice d'utilisation




Réf. MTN573998


Pour votre sécurité

DANGER
Danger de mort dû au courant électrique.

Tous les travaux sur l'appareil doivent être effectués uniquement par des électriciens spécialisés. Respecter les prescriptions nationales.


DANGER
Danger de mort dû au courant électrique.

Même si le mécanisme est désactivé, les sorties peuvent être sous tension. Pour effectuer des travaux sur des consommateurs connectés, mettez-les toujours hors tension à l'aide du fusible situé en amont.

**Se familiariser avec le mécanisme aux-
iliaire à télécommande**

Vous pouvez raccorder le mécanisme auxiliaire à télécommande (désigné ci-après **mécanisme**) à un poste principal et actionner les consommateurs connectés via les plaques de commande tactiles de la même manière qu'à partir du poste principal.

Ces postes principaux peuvent être :

- Insert à super-variateur universel réf. MTN577099
- Mécanisme d'interrupteur électronique réf. MTN575799
- Socle pour poussoirs électroniques réf. MTN574697
- Mécanisme pour relais universel réf. MTN575897

Vous pouvez actionner le mécanisme non seulement via la plaque de commande tactile mais également via la télécommande IR réf. MTN570222.


ATTENTION
Endommagement de l'appareil.

Ne raccordez pas le mécanisme à un variateur capacatif car cela risquerait de l'endommager.

Vous pouvez raccorder au maximum 10 mécanismes à un poste principal.

Compléter le mécanisme

Complétez le mécanisme avec un cadre et

- des plaques de commande tactiles à télécommande (réf. MTN5779.., MTN5703.., MTN5709..)

ou


- une électronique de contrôle simple (réf. MTN569090) et un verre de commande tactile (réf. MTN569x..)

Monter le mécanisme

DANGER
Danger de mort dû au courant électrique.

Même si le mécanisme est désactivé, les sorties peuvent être sous tension. Pour effectuer des travaux sur des consommateurs connectés, mettez-les toujours hors tension à l'aide du fusible situé en amont.

- ① Effectuer le câblage du mécanisme pour l'application souhaitée (voir notice d'utilisation du poste principal) :

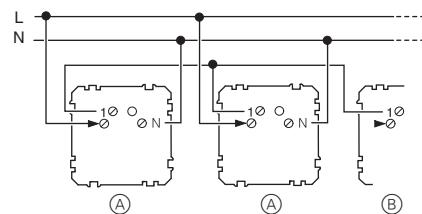

(A) Mécanisme auxiliaire à télécommande#


(B) Poste principal

Un conducteur neutre est requis.


ATTENTION
Risque de déformation des broches de contact.

Les broches de contact au dos de la plaque de commande tactile peuvent se déformer en cas d'important gauchissement. Par conséquent, enfichez la plaque de commande tactile le plus droit possible.

- ② Monter le mécanisme :

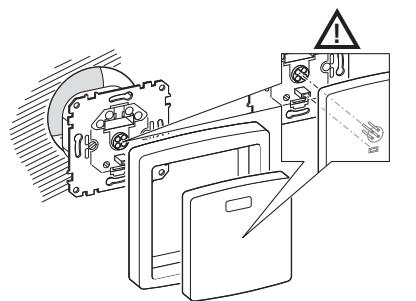
Caractéristiques techniques

Tension du réseau : 230 V CA, 50 Hz

Caractéristiques : fusible électronique

Schneider Electric Industries SAS

Si vous avez des questions d'ordre technique, veuillez contacter le service clientèle central de votre pays.

www.schneider-electric.com

En raison d'un développement constant des normes et matériaux, les caractéristiques et données techniques concernant les dimensions ne seront valables qu'après confirmation de la part de nos départements techniques.