



Il s'agit d'une enveloppe permettant la mise en place des équipements électriques courants aux gabarits CS300. Cette enveloppe est toujours posée en encastrement. Le RRCP ne peut pas être monté dans cette enveloppe.

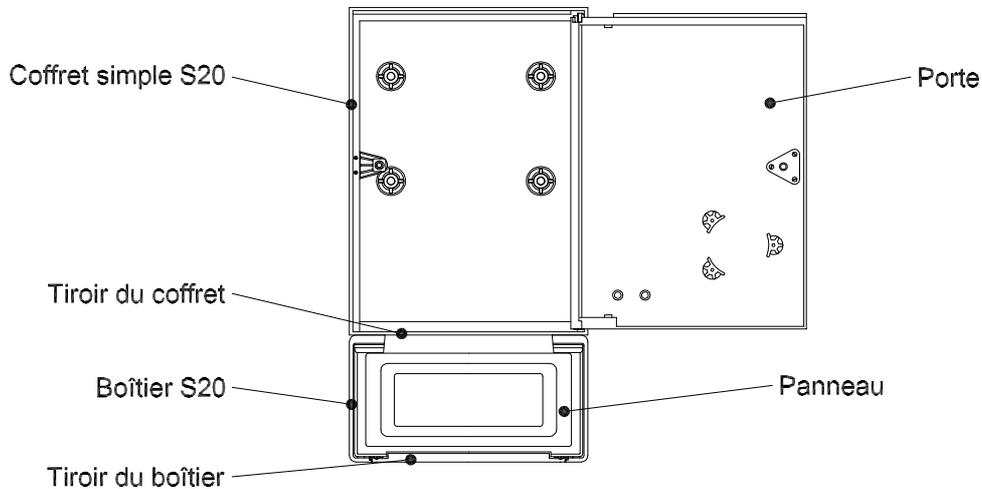


### I - DEMONTAGE

- Appuyer sur la charnière supérieure ①.
- Basculer la porte et la dégager de la cuve.
- Dévisser les 2 vis du tiroir du coffret.
- Retirer le panneau du boîtier.
- Dévisser les 2 vis du tiroir du boîtier.

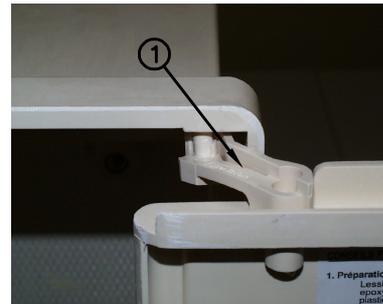


### II - FIXATION CONTRE UN MUR

- Démontez le jeu de barres si nécessaire.
- Ouvrir les 3 prédécoupes en fond de cuve ①.
- Percer et installer des chevilles dans le mur.
- Visser les vis ② (non fournies) sur les rondelles ③ et installer les capuchons ④ (rondelles et capuchons plastiques fournis).

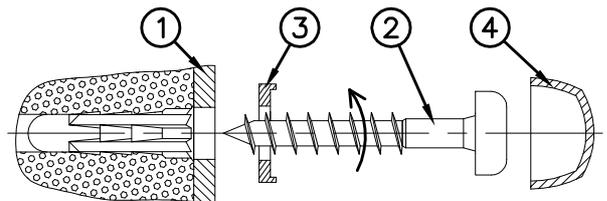

### III - REMONTAGE

- Remonter le tiroir et le panneau du boîtier.
- Remonter le tiroir du coffret.
- Engager la charnière de la porte dans le trou inférieur de la cuve et positionner le ressort contre la face intérieure de la cuve.
- Appuyer sur la charnière supérieure pour faire entrer son axe dans le trou de la cuve.

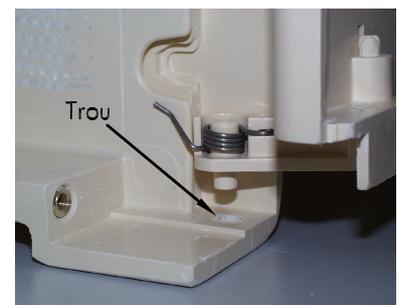

### IV - ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE

Avant destruction, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.